



## Modulo di base cliQlock

### Finalità di utilizzo

I moduli di base cliQlock sono destinati all'installazione dei filtri della serie pureliQ X e/o degli impianti di addolcimento softliQ:SE nell'impianto di acqua potabile.

I moduli di base cliQlock, in combinazione con il tappo per cliQlock, fungono da segnaposto nella tubazione per la successiva installazione di un filtro della serie pureliQ X e/o di un impianto di addolcimento softliQ:SE.

I moduli di base cliQlock sono utilizzabili in condizioni di pressione positiva e negativa.

I moduli di base cliQlock possono essere installati in tubazioni verticali o orizzontali.

### Struttura


- Flangia di collegamento in plastica con O-ring
- Collegamento filettato per contatore dell'acqua con guarnizione di tenuta
- Valvola di non ritorno integrata in ingresso
- Punto di dosaggio in uscita
- Fascetta cliQlock

### Materiale in dotazione

- Modulo di base cliQlock
- Fascetta cliQlock
- Materiale di montaggio e di collegamento



## Dati tecnici

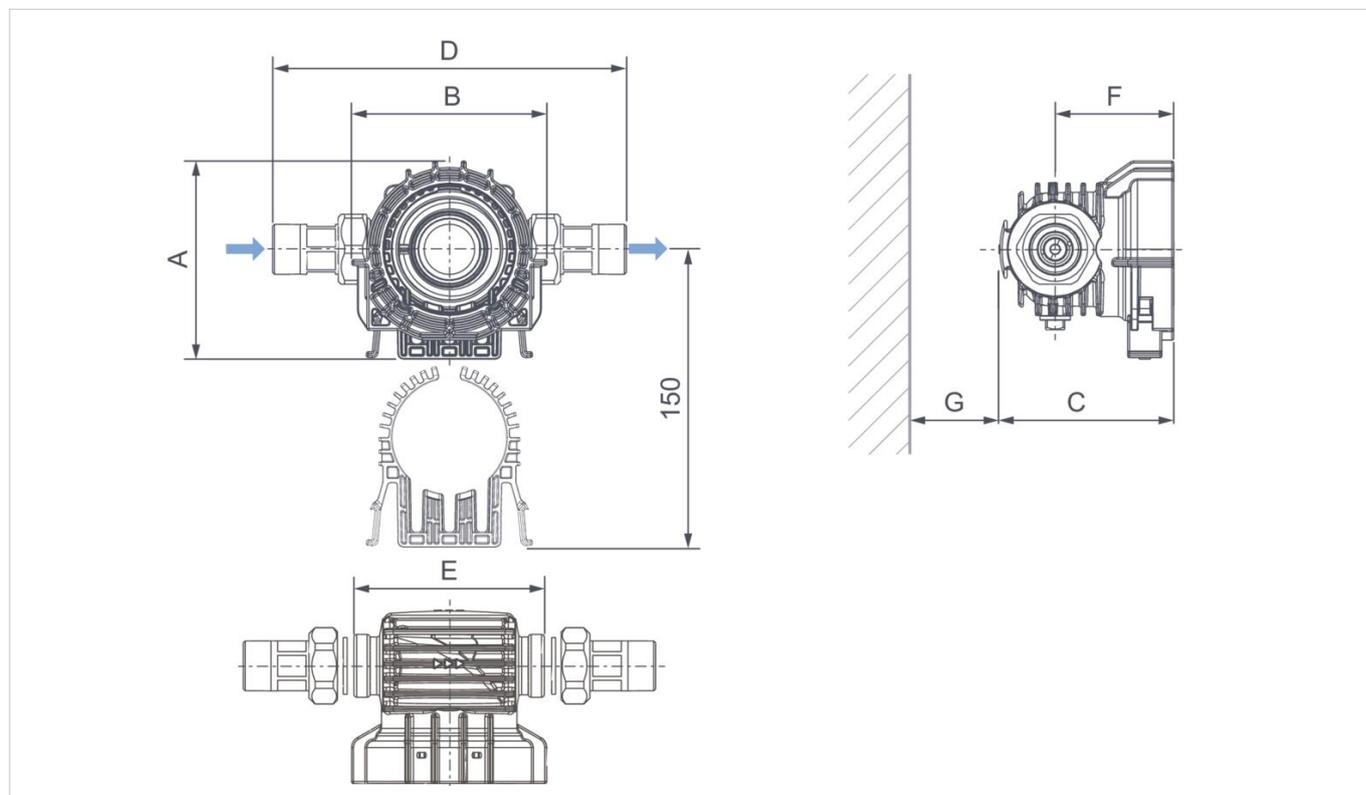

Dimensioni e pesi			DN 20	DN 25	DN 32
A	Altezza	mm	105	105	105
B	Larghezza	mm	103	103	103
C	Profondità	mm	92	92	92
D	Lunghezza di ingombro con collegamento a vite	mm	185	182	191
E	Lunghezza di ingombro senza collegamento a vite	mm	100	100	100
F	Profondità attacco	mm	63	63	63
G	Distanza dalla parete	mm	≥ 50	≥ 50	≥ 50
Peso del prodotto a vuoto		kg	0,6	0,8	1,1
Peso di spedizione		kg	0,7	0,9	1,2


Dati di allacciamento		DN 20	DN 25	DN 32
Diametro nominale		DN 20	DN 25	DN 32
Misura dell'attacco		¾"	1"	1 ¼"

Dati caratteristici		DN 20	DN 25	DN 32
Pressione nominale		PN 16	PN 16	PN 16
Pressione di esercizio		bar	2,0 - 16,0	2,0 - 16,0

Dati generali		DN 20	DN 25	DN 32
Temperatura del fluido		°C	5 - 30	5 - 30
Temperatura ambiente		°C	5 - 40	5 - 40
Codice articolo		<b>101000070000</b>	<b>101000080000</b>	<b>101000090000</b>



## Esempio di montaggio

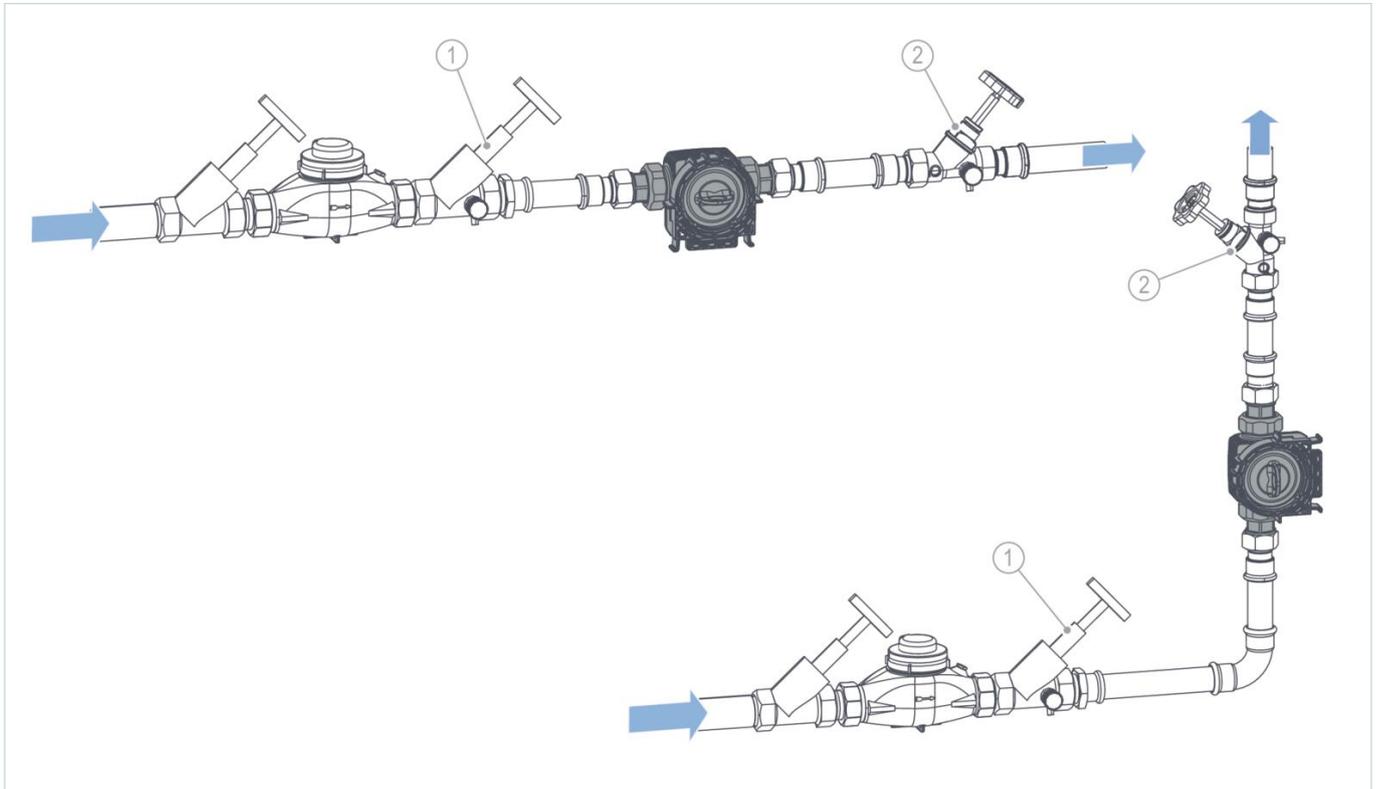


### Denominazione

1 Valvola di chiusura in ingresso

### Denominazione

2 Valvola di intercettazione in uscita

## Esempio di montaggio

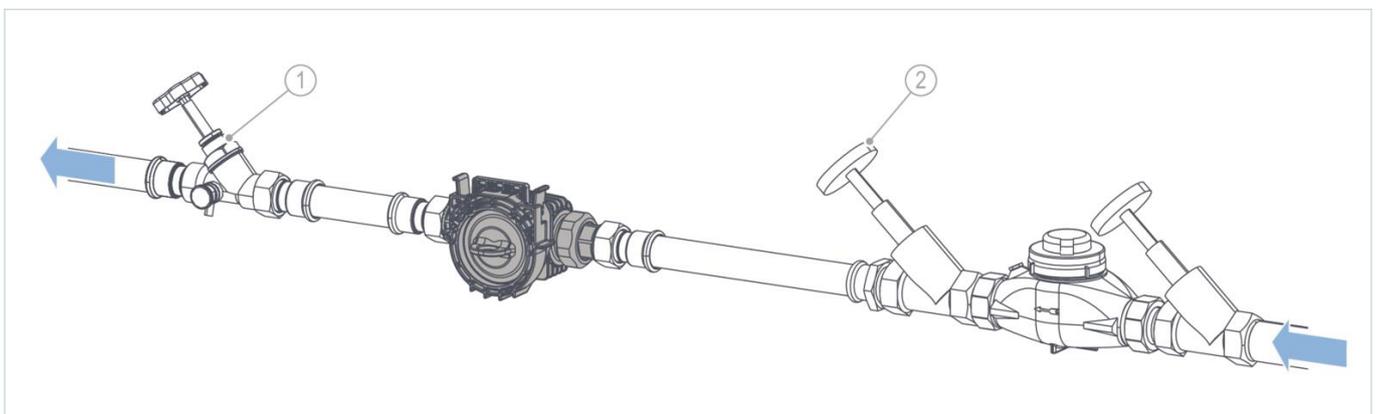

### Denominazione

1 Valvola di intercettazione in uscita

### Denominazione

2 Valvola di chiusura in ingresso



## Requisiti del luogo di installazione

Attenersi alle norme locali di installazione, alle direttive generali e ai dati tecnici.

- Protezione contro gelo, forte calore e luce solare diretta
- Assenza di prodotti chimici, coloranti, solventi e relativi vapori
- Accesso per interventi di manutenzione (fare attenzione all'ingombro)

- Tubazione con capacità portante adeguata per assorbire il peso del prodotto

### Installazione in impianti idrosanitari

- Valvole di intercettazione a monte e a valle del prodotto

## Accessori

La disponibilità può variare a seconda del Paese.

	DN 20	DN 25	DN 32
 <p><b>Adapter kit 190 mm on 100 mm cliQlock basic module DN 25</b> Codice articolo: <b>101000110000</b></p>	-	✓	-
 <p><b>Tappo di chiusura per sistema modulare cliQlock</b> Codice articolo: <b>101000100000</b></p>	✓	✓	✓



## Prodotti consigliati

La disponibilità può variare a seconda del Paese.

	DN 20	DN 25	DN 32
 <p><b>Filtro automatico pureliQ:ADX</b> Codice articolo: <b>101000060000</b> Filtro a risciacquo automatico con riduttore di pressione per filtrare l'acqua potabile.</p>	✓	✓	✓
 <p><b>Filtro automatico pureliQ:AX</b> Codice articolo: <b>101000050000</b> Filtro a risciacquo automatico per filtrare l'acqua potabile.</p>	✓	✓	✓
 <p><b>Impianto di dosaggio exaliQ:KC6-e</b> Codice articolo: <b>117460</b> Per l'addizione di soluzioni minerali exaliQ in proporzione al volume in tubazioni dell'acqua potabile e industriale in combinazione con un impianto di addolcimento softliQ.</p>	✓	✓	✓
 <p><b>Dosatore exaliQ:SC6-e</b> Codice articolo: <b>117465</b> Per l'addizione di soluzioni minerali exaliQ in proporzione al volume in tubazioni dell'acqua potabile e industriale in combinazione con un impianto di addolcimento softliQ.</p>	✓	✓	✓



## Prodotti consigliati

La disponibilità può variare a seconda del Paese.

	DN 20	DN 25	DN 32
 <p><b>Impianto di addolcimento softliQ:SE18</b> Codice articolo: <b>189000020000</b> Impianto di addolcimento singolo per addolcimento completo e parziale di acqua potabile.</p>	✓	✓	✓
 <p><b>Impianto di addolcimento softliQ:SE21</b> Codice articolo: <b>189000030000</b> Impianto di addolcimento singolo per addolcimento completo e parziale di acqua potabile.</p>	✓	✓	✓
 <p><b>Impianto di addolcimento softliQ:SE24</b> Codice articolo: <b>189000040000</b> Impianto di addolcimento singolo per addolcimento completo e parziale di acqua potabile.</p>	✓	✓	✓
 <p><b>Microfiltro pureliQ:KDX</b> Codice articolo: <b>101000020000</b> Microfiltro con riduttore di pressione per filtrare l'acqua potabile.</p>	✓	✓	✓



**Prodotti consigliati**

La disponibilità può variare a seconda del Paese.

	DN 20	DN 25	DN 32
 <p><b>Microfiltro pureliQ:KX</b> Codice articolo: <b>101000010000</b> Microfiltro per filtrare l'acqua potabile.</p>	✓	✓	✓
 <p><b>Filtro a risciacquo pureliQ:RDX</b> Codice articolo: <b>101000040000</b> Filtro a risciacquo con riduttore di pressione per filtrare l'acqua potabile.</p>	✓	✓	✓
 <p><b>Filtro a risciacquo pureliQ:RX</b> Codice articolo: <b>101000030000</b> Filtro a risciacquo per filtrare l'acqua potabile.</p>	✓	✓	✓

